
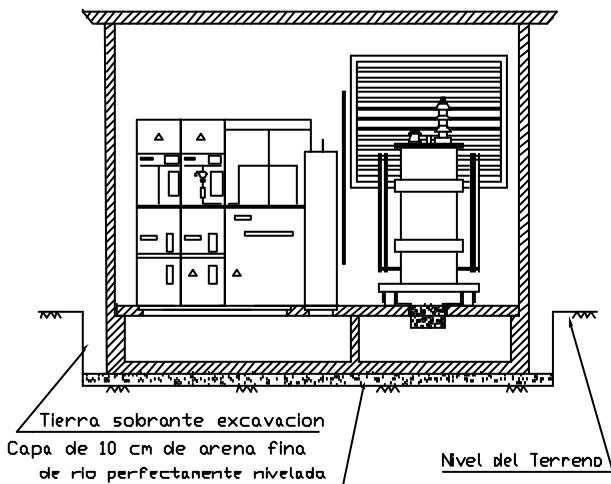


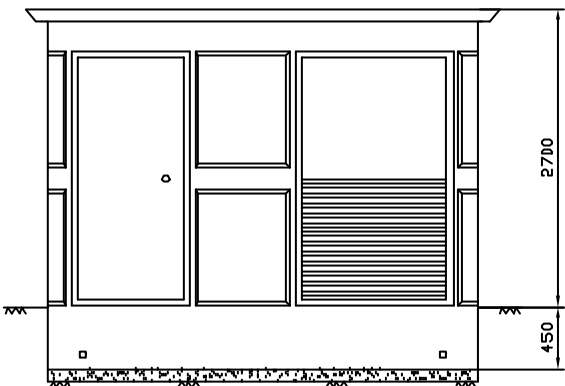

DIMENSIONES DEL FOSO:
4200 x 3000 x 450<prof.>



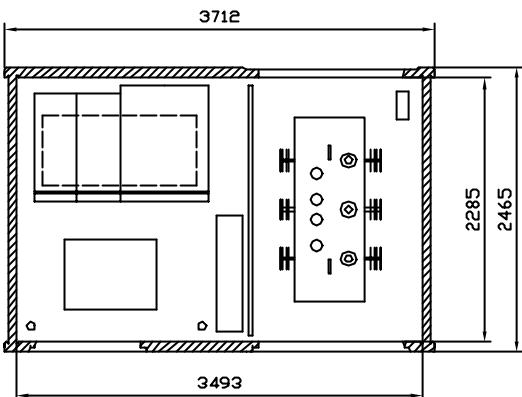


DIAGRAMA UNIFILAR

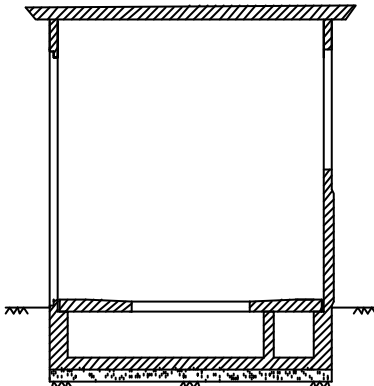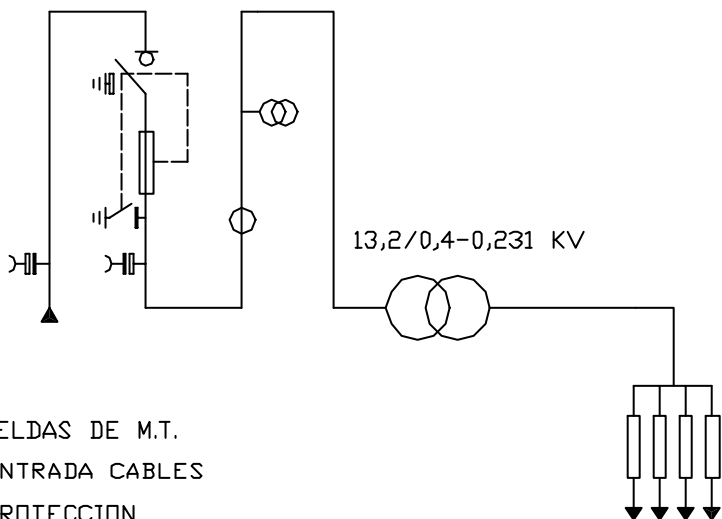

CELDA DE M.T.
ENTRADA CABLES
PROTECCION
MEDICION

CENTRO COMPACTO DE TRANSFORMACION
EN HORMIGON ARMADO - MODELO PAMPA 1

AUTOTROL

	FECHA	FIRMA	CONFIGURACION:		
DIBUJADO	03/03/04	JF	ENTRADA/PROTECCION/MEDICION		
REVISADO	03/03/04	EAT			
CALCULO					
CONTROL			ESCALA	PLANO N-ro	REV. HOJA
APROBADO	03/03/04	AF		P1-0001-E-P-M	A 1/1



AUTOTROL 44

INDUPAT





AUTOTROL 24


**ALTA
TENSION**


**ALTA
TENSION**

