

CENTRO COMPACTO DE TRANSFORMACION EN HORMIGON ARMADO - MODELO PAMPA 2					
	FECHA	FIRMA			
DIBUJADO	23/10/03	EAT			
REVISADO	23/10/03	EAT			
CALCULO					
CONTROL			CONFIGURACION:		
			ENTRADA/INTERRUPTOR PRINCIPAL/MEDICION		
			PROTECC. TRANSF. LOCAL/PROTECC. TRANSF. EXT.		
			ESCALA PLANO N°0		
APROBADO	24/10/03	EAT	P1-0001-E-IP-M-P-P		
			REV. HDJA		
			A 1/1		


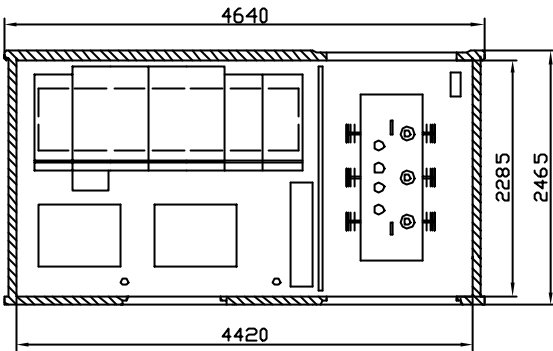


DIAGRAMA UNIFILAR

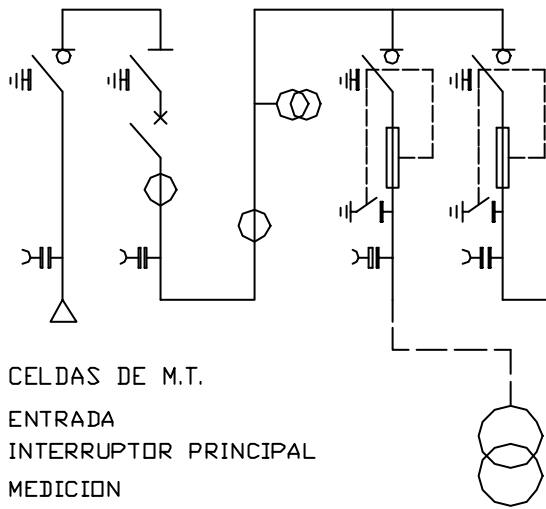

CELDA DE M.T.




ENTRADA

INTERRUPTOR PRINCIPAL

MEDICION

PROTECCION TRANSF. LOCAL

PROTECCION TRANSF. EXTERIOR

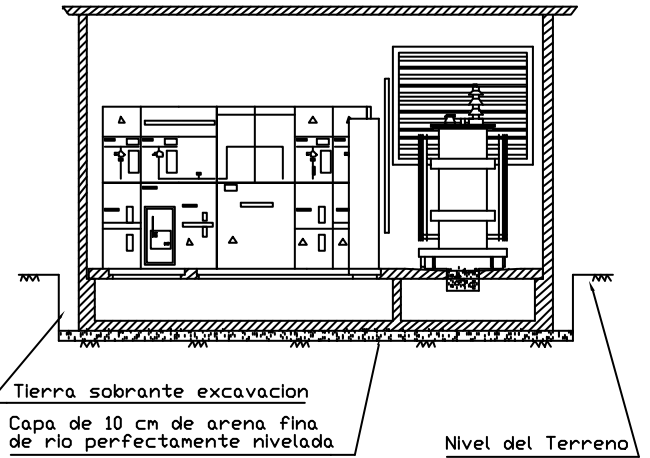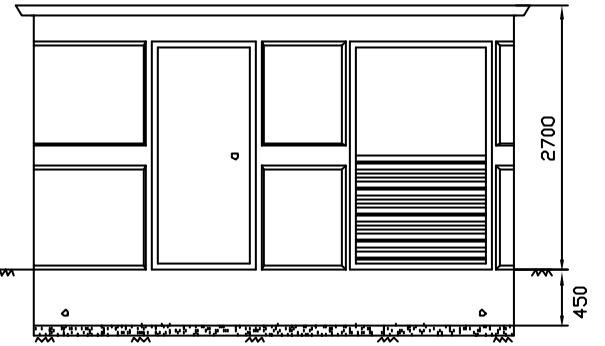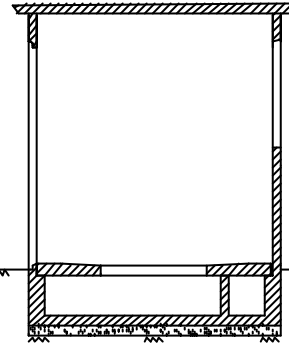

DIMENSIONES DEL FOSO:

5200 x 3000 x 450<prof.>

CUADRO DE B.T.
SECC. FUSIBLES VERT.
AMPLIABLE A OCHO SALIDAS



PATOTRASA



¡CUIDADO!
HOMBRES
TRABAJANDO



